



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655

E-mail: hivatal@etyek.hu


ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületi ülésére
2015. december 09.

Előterjesztés tárgya:	Döntés az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Tűzoltó parancsnok beszámolója


Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Hatáskör:	A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdés

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés (Mötv. 48.§ (1) alapján)
Szavazás módja:	Egyszerű többség (SzMSz. 41.§ (3) bekezdése)

Előterjesztést készítette: dr. Szlávik Melinda	Dátum: 2015. december 08.	Aláírás: 
---	------------------------------	--

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság	X
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság	
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság	

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendő)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
.....2015. DEC. - 8.
 dr. Ivanyik Andrea jegyző

Készítette: dr. Szlávik Melinda

Tárgy: Döntés az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolójának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.0 (5) bekezdése szerint:

„A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Rózsa Gábor tűzoltó alezredes a pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka elkészítette a 2014. évi önkormányzati beszámolóját és megtárgyalásra benyújtotta a Képviselő-testületnek, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt beszámolót fogadja el.

Etyek, 2015. december 08.


Garaguly Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (XII.09.) számú határozata**

**Döntés az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati
beszámolójának elfogadásáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka által Etyek tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1. b. melléklet




Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Érd Hivatásos Tűzoltóság

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/A. ☒: 2030 Érd, Pf.: 26
Tel/Fax: (36-23) 524-570 e-mail: erd.ht@katved.gov.hu



503/0978(3)-900(3)

Jóváhagyom!
Érd, 2015. október 20.



Ökrös Árpád tűzoltó-őrnagy
kirendeltség-vezető


„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”

Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

**2014. évi önkormányzati
beszámoló**

Felterjeszti:

Érd, 2015. március 24.


Rózsa Gábor tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok

Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2014 évben végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom.

Tűzoltó-parancsnokságunk 2014. évben a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján végezte munkáját, a tűzoltási és kárelhárítási feladatok teljesítésekor.

Vezetés, irányítás

Érd Hivatásos Tűzoltóság (továbbiakban: HTP.) az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen irányítása alatt áll. A szervezeti állománytábla alapján a HTP közvetlen irányítása alá tartozik Budakeszi és Érdi Katasztrófavédelmi Megbízott (továbbiakban: KVMB.), valamint a Törökbálinti Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KŐ.).

A tűzoltóság által védett települések 2012. évhez képest nem változtak. Továbbra is 20 településen: Biatorbágy, Budaörs, Diósd, Páty, Törökbálint, Ercsi, Érd, Martonvásár, Pusztázámor, Ráckeresztúr, Sóskút Százhalombatta, Tárnok, Baracska, Vál, Kajászó, Torda, Gyúró, Etyek; Herceghalom közigazgatási területein látja a tűzoltóság vonulási kötelezettségeit.

Legjelentősebb veszélyforrások

- ár és belvívveszélyek (Duna folyó, Benta Patak, Sulák Patak), valamint további veszélyforrás a településeken előforduló hirtelen esőzések miatti villám árvizek.
- Ipar területén (MOL, Egrokor zrt, Ice Pro, Frigo, Michael Huber Hungária Kft...),
- Közlekedés területén az autópályák és a főútvonalakon keresztül zajló veszélyes anyag szállítása (M1, M7, M0, 1-es, 7-es, 70-es), Budapest irányából, illetve a fővárosból és a fővárosba történő vasúti szállítások (személyi és teher).
- Raktározás terén: a felsoroltakon kívül a működési területen megtalálhatóak nagy kiterjedésű logisztikai központok (ISG, Camel Park, Schark Park, West Log DC, West Gate Buisness Park, Aldi, IOG Park, Pharma Park, Tulipán, Europolis Park, Prologis, Antana),
- Nagy tömegek befogadására alkalmas létesítmények, bevásárlóközpontok (Auchan, Tesco, KIKÁ, Decatlon, IKEA, Praktiker, sportlétesítmények, irodaépületek (Telenor székház).

Mentő tűzvédelem

2014. évben a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári lakosság elvárásainak.

A káresetek bejelentésének fogadása, azok kiértékelése és koordinálása a megyei műveltírányító szolgálaton történik. A műveltírányító központ a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon működik. Ide érkeznek a vonalas, illetve mobil telefonokon történő káreseti bejelentések.

Az itt szolgálatot teljesítő ügyeletes a jelzés vétele után azt a működési terület szerinti tűzoltó-parancsnokságra továbbítja a jelzést, riasztja a készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltó


egységet, valamint az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes szervezeteket, létesítményi tűzoltóságot. A tűzoltó-parancsnokságon lévő híradó-ügyelet továbbra is működik a személyesen jelzések, valamint a területen lévő tűzjelző berendezésekkel ellátott létesítmények által leadott jelzések fogadása, valamint a műveletirányító megyei központ helyi támogatása érdekében.

Káresetekről Érd HTP működési területén összességében 2014 évben 919 esetben érkezett bejelentés. A bejelentések az alábbi megoszlásban történtek meg:

Tűzeset: 444 db


Műszaki mentés: 475 db

Esetszámok alakulása 2005-2014-ig:

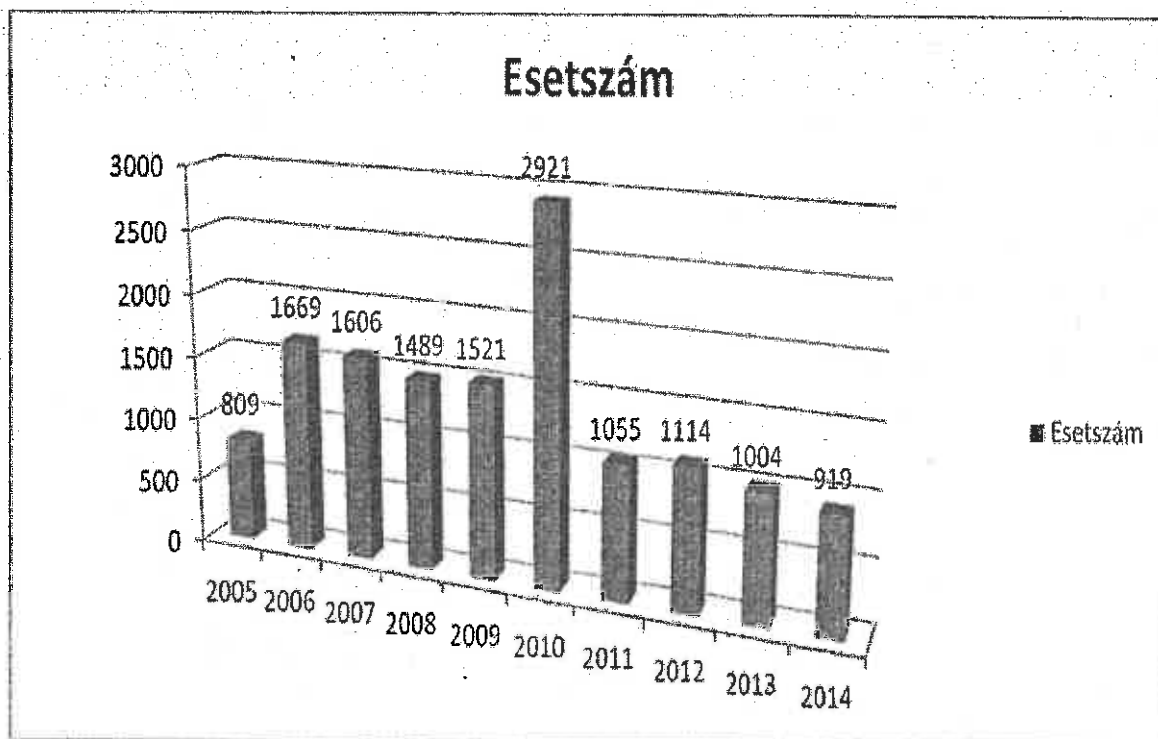


Az események a beavatkozások minősítése szerint az alábbiak szerint alakultak: 600 esetben vonultunk beavatkozást igényelő eseményhez, 122 esetben az eseményt kérésünk előtt felszámolták, 165 esetben téves jelzés történt, 15 esetben szándékosan megtévesztő jelzést kaptunk, valamint utólagosan bejelentett tűzeset 17 esetben történt vonulás.


Esemény minősítése beavatkozás szerint:

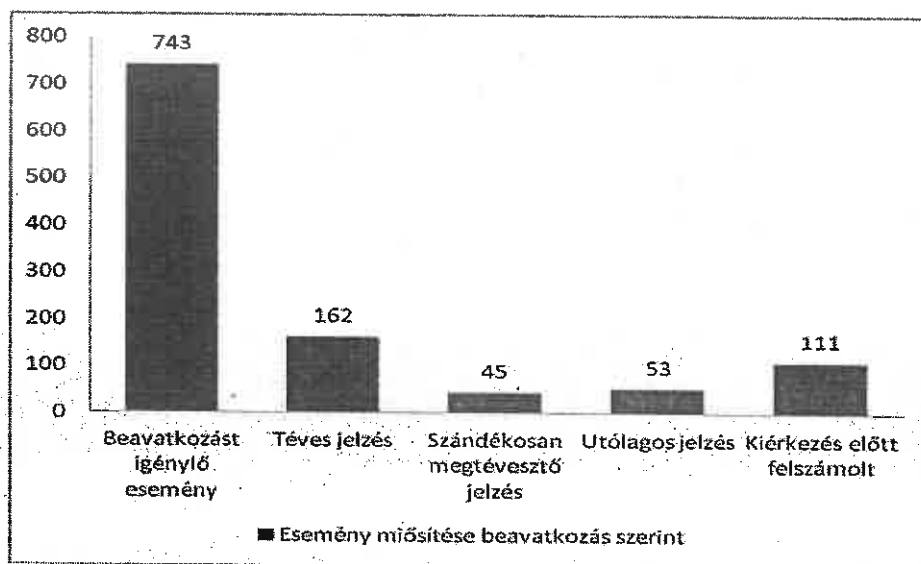

A tűzesetekkel kapcsolatos beavatkozások száma településekre lebontva 2014 évben az alábbi megoszlásban látható:

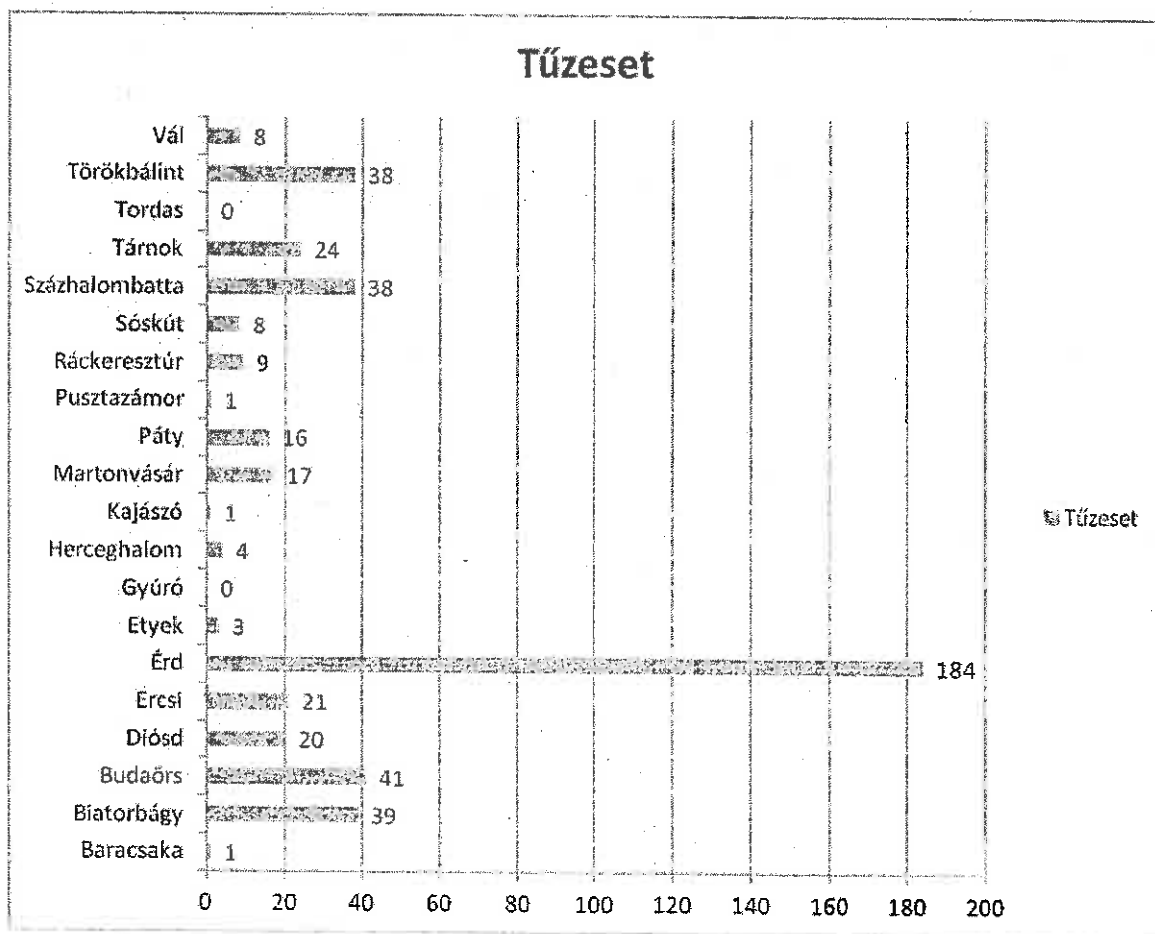


A Műszaki Mentési beavatkozások száma településekre megosztva 2013 évben az alábbiak szerint kerültek teljesítésre:

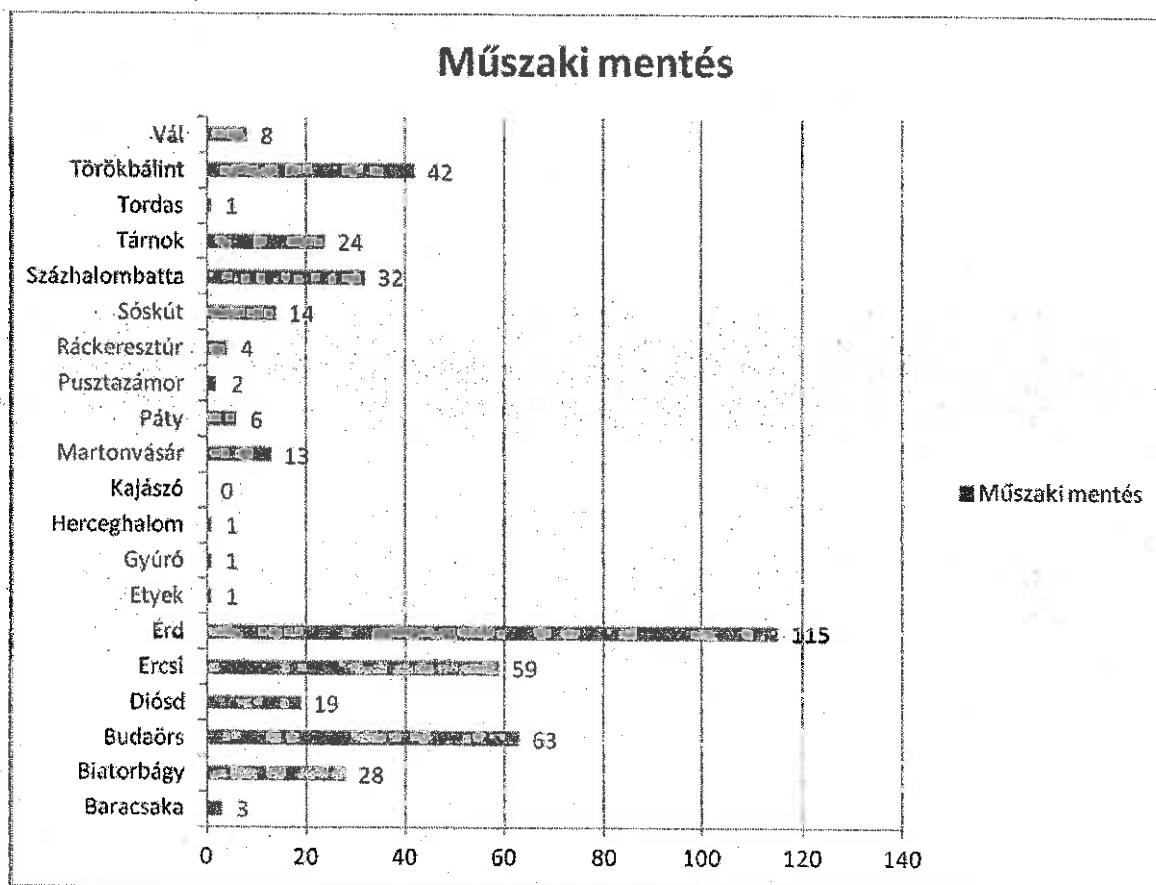

A tüzeseti és műszaki mentési beavatkozások az események helyszín típusa szerint az alábbi esetszámban történtek:


Otthon jellegű létesítményben **222** alkalommal, Építkezési területen **4** alkalommal,
 Egészségügyi, szociális létesítményben **2** alkalommal, Közterületen **83** alkalommal,
 Művelődési létesítményben **1** alkalommal, Szabad területen **81** alkalommal,
 Sportlétesítményben **1** alkalommal, Hírközlési létesítményben **1** alkalommal,
 Nevelési, oktatási létesítményben **4** alkalommal, Közúton **192** alkalommal,
 Kereskedelmi, szolgáltató létesítményben **22** alkalommal,
 Igazgatási, irodalétesítményben **0** alkalommal, Közlekedési létesítményben **34** alkalommal,
 Ipari, termelési létesítményben **8** alkalommal, Tárolási létesítményben **21** alkalommal,
 Mezőgazdasági létesítményben **4** alkalommal, Vendéglátó létesítményben **0** alkalommal,
 Közlekedési eszközön **27** alkalommal, További egyéb helyszínen pedig **32** alkalommal.

A tüzesetek helyszín jelleg szerinti alakulása:

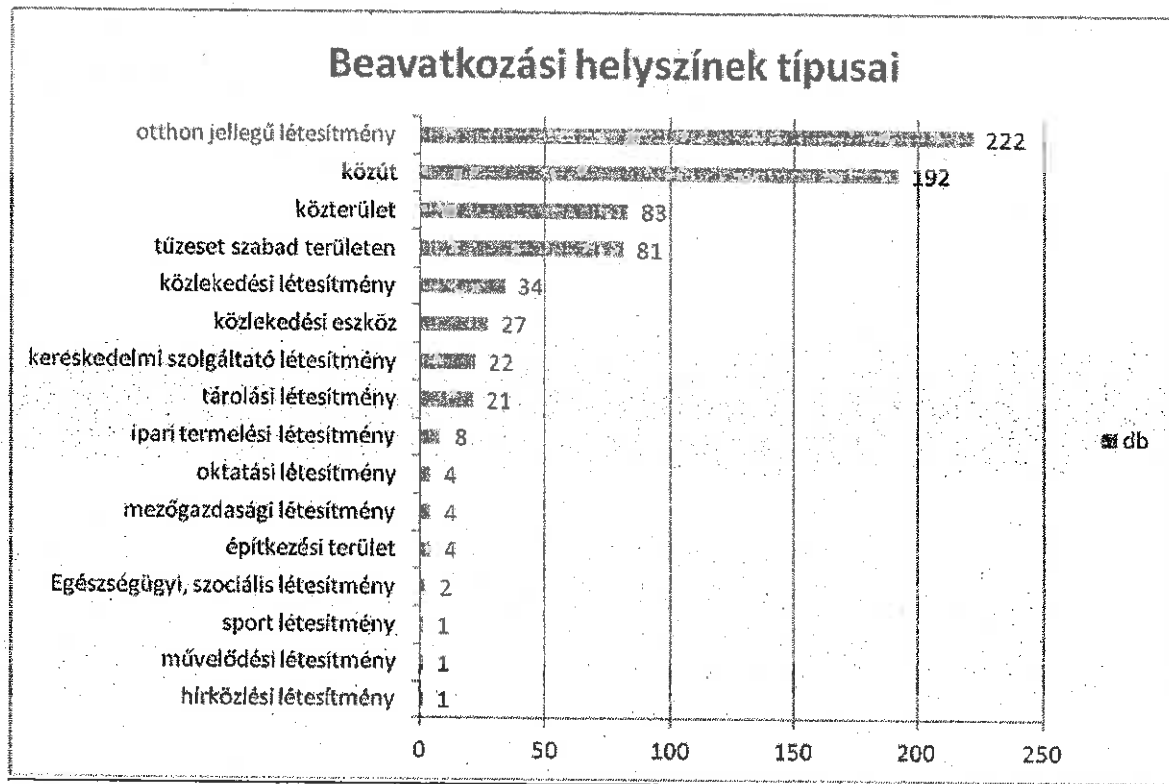

Tüzesetek és műszaki mentései beavatkozások alkalmával sikerült megmenteni 34 személyt.

A kárhelyszíneken összesen 88 polgári személy sérült meg és 13 személy hunyt el.

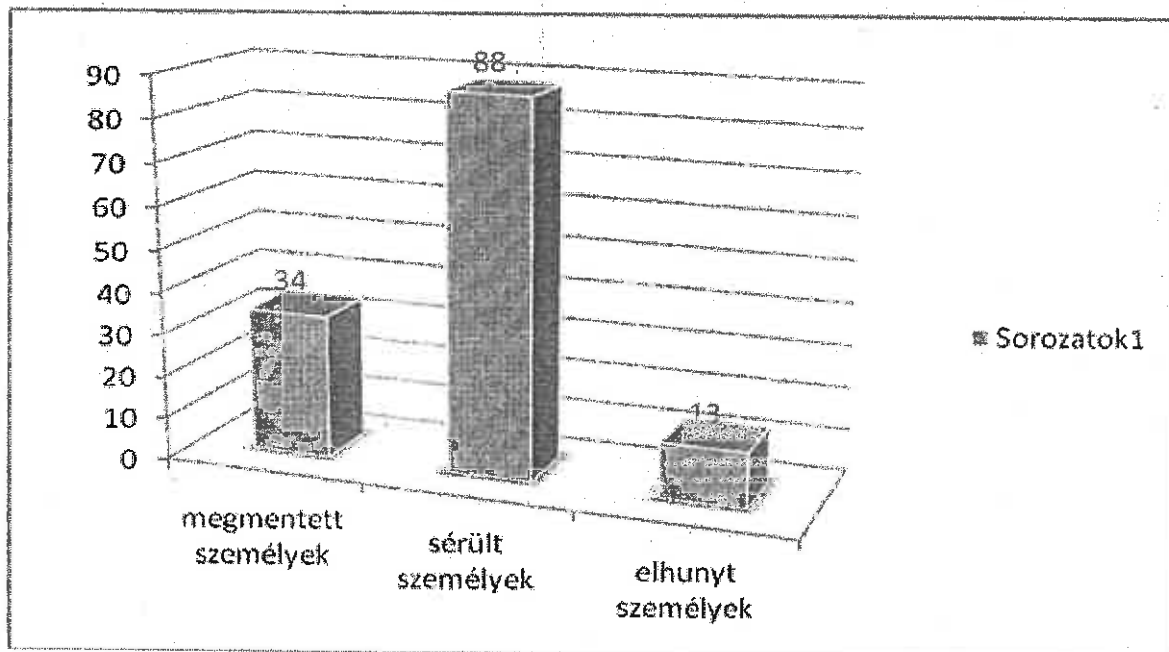

A káresetek felszámolásához összesen 996 esetben történt Gépjárműfecskenő, 87 esetben Vízszállító, 25 esetben Magasból Mentő, 73 esetben Műszaki Mentő különleges szer riasztására intézkedés.

A beavatkozásokból megállapítható, hogy a tüzesetek leggyakoribb kiváltó oka a nyílt láng, amely az előző évekhez hasonló. Az állampolgári ismeretek a tűzvédelem használati szabályai területén hiányosak. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség propaganda tevékenysége során, a médián keresztül igyekeznek a megfelelő információkat eljuttatni a lakossághoz a tüzesetek számának növekedése és keletkezésének megelőzése érdekében.

A legveszélyeztetettebb korosztályok továbbra is a gyermekek, valamint az egyedül álló idős emberek.

Gépjármű és felszerelés ellátottság

A tűzoltóság rendelkezik mindazon szakfelszereléssel, illetve egyéni védőeszközökkel melyek szükségesek egy káresemény felszámolásához.

A 2014. év során elvégzésre kerültek mindazon járműtechnikai, valamint tűzoltástechnikai felülvizsgálatok, amelyek szavatolták a káreseteknél történő beavatkozások zavartalan megtételét.

A tűzoltó gépjárművek állapota jó, azonban gyakori használatból adódóan folyamatos a javításuk.

2014. december hónapban a Belügyminiszter Úr és a Katasztrófavédelmi Főigazgató Úr gépjármű technikai park fejlesztéseként egy korszerű Iveco-Magirus M42L típusú gépjárműfecskendőt adott át a tűzoltóság részére.

Szintén a 2014. év során a tűzoltóság alá tartozó Törökbálinti Katasztrófavédelmi Őrs 1999. évben átadott gépjárműfecskendőjének teljes gépjármű műszaki és tűzoltástechnikai komplex felújítása történt meg. A korszerűsített gépjármű teljes mértékben a korszerű tűzoltás igényei szerint került felújításra és december hónapban került újra készenlétbe állítva. A leírt fejlesztésekkel a védendő települések tűzvédelme tovább nőtt az előző évekhez képest.

A tűzoltóság összesen egy ügyintéző/parancsnoki személygépjárművel rendelkezik. Tartalék gépjárműfecskendő nincs.

Érd Hivatásos Tűzoltóságán a jelenlegi szerrend a következő:

Érd/1 gépjármű Mercedes Benz TLF 2000 AT2 típusú

Érd/2 gépjármű Renault Aqvadux 2000 típusú

Érd/MM gépjármű Mercedes Benz ATEGO típusú különleges szer

Érd/Létra I gépjármű Iveco-Magirus M42L típusú különleges szer

Érd/Vízszállító gépjármű Renault Kerax 4x4 típusú különleges szer állomásozik.

Törökbálint továbbiakban, mint Katasztrófavédelmi Őrs tartozik Érd Hivatásos Tűzoltóság felügyelete alá.

Itt készenléti szolgálatonként 6 fő, 1 db Mercedes típusú gépjárműfecskendővel teljesíti vonulási kötelezettségét.

A felszerelések felülvizsgálata és javíttatása jelentős anyagi terhet jelent a költségviselő területi szerv számára.

Oktatás, képzés

A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a gépjárművezetők továbbképzési terve alkották.

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése.

Az éves kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is.

A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

2014. évben 7 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, mindhárom szolgálati csoportnak. Az ellenőrző gyakorlatok megoszlottak nappali, valamint esti gyakorlatokra, melyek alkalmasak voltak a megváltozott körülményekre való felkészültségi szint felmérésére. Mindhárom szolgálati csoport 36 helyismereti és 8 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt. A tűzoltóság működési területén, Százhalombattán a MOL finomítóban, a Novochem Kft létesítményében, valamint Budaörsön a WÜRT kft létesítményében katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlat végrehajtására került sor. A gyakorlatokban az önkéntes és létesítményi tűzoltóságokkal való folyamatos közös tevékenység minden alkalommal megvalósult. A személyi állomány beriasztására berendelési terv alapján 1 alkalommal került sor. A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtotta végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították.

A képzési tematikában jelentős szerepet kap a beavatkozási állomány fizikai állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van az árvíz, a hosszantartó szárazfű- erdő- vegetációtüzek, lakóháztüzek, műszaki mentések felszámolása, de a mindennapi munkavégzés során is.

Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott elősegíteni a továbbképzési tervben szereplő, kötelező sport-foglalkozás, valamint a városi és megyei, országos szintű tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel. Kiemelkedő sikereket ért el a tűzoltóság állományából Buda Richard tű. őrmester, aki 2014. Októberben a BM OKF fekvő nyomó versenyén első helyezést ért el, valamint november hónapban szintén első helyezést ért el a BM OKF által szervezett versenyen. Sándor Imre tű. fhdgy. a Belügyminisztérium által rendezett karate versenyen formagyakorlatban 3. küzdelemben 2. helyezést ért el.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett képzéseken folyamatosan részt vett a tűzoltóság állománya. Az év során indított létrakezelői típus tanfolyamra 7 fő, kisépkezelői tanfolyamra 16 fő, tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyamon 5 fő, kompresszorkezelői tanfolyamon 1 fő, valamint az újonnan készenlétbe állításra került Létra különleges szerkezeléséből 9 fő került beiskolázásra. A képzésekre beiskoláztak sikeres vizsgát tettek a képzések végeztével.

A terület védelmének biztosítása érdekében a már előző évben elkészített 49 db Műveleti tervet folyamatosan pontosítottuk. A területen lévő kritikus mentési helyszínekre ahonnan bajbajutott személyek mentésével lehet számolni 2 db Tűzoltási Műszaki Mentési Terv készült igazodva a működési területen jelenlévő veszélyekhez. A tervek tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket a tűzoltósághoz legközelebb eső távolságuk szerint, melyek szükségesek lehetnek nagyobb kárcsemények felszámolásához, amiket a helyi erők önmagukban nem képesek kezelni. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek azokra a létesítményekre kerültek elsősorban elkészítésre, amelyek a lakosság védelme, vagy tűzoltási és műszaki mentési szempontból kiemelt veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás biztonságos végrehajtásában segítenek az irányító állománynak.

Szakmai Felügyeleti tevékenység

A hivatásos tűzoltóság szakmai irányítást lát el az önkormányzati tűzoltóságok /ÖTP/, létesítményi tűzoltóságok /LTP/ és az önkéntes tűzoltó egyesületeknél /ÖTE/.

2013. évben aláírt együttműködési megállapodásokat a 2014. évben megújítottuk. Érd HTP együttműködési megállapodást kötött Tárnok, Sósút, Budaörs, Vál, Biatorbágy Önkéntes Egyesületekkel, valamint a Százhalombattai Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.

A jogszabályi változások lehetővé tették, hogy az az ÖTE, amely biztosítani tudja mindazon működési feltételeket, amelyek jelenleg érvényben vannak a hivatásos tűzoltó-parancsnokságnál, önállóan is beavatkozhat. A tűzoltóság működési területén Budaörs Önkéntes Tűzoltó Egyesület vállalta és teljesítette a meghatározott követelményeket, így 2014. 07. 01-től önállóan lát el tűzoltási, műszaki mentési beavatkozási tevékenységet. 2014. évben összesen 39 esetben történt önálló kárfelszámolás az ÖTE részéről.

Baracska, Tordas, Gyúró, Kajászó, Vál településeken a Váli Önkormányzati Tűzoltóság, Etyek és Herceghalom településeken pedig Bicske Önkormányzati Tűzoltóság látja el a mentő tűzvédelmet.

Ezen szervezetek rendszeres szakmai ellenőrzését negyedéves és féléves ciklusokban folyamatosan végzi a tűzoltó-parancsnokság parancsnoka.

Az ellenőrzések kiterjednek a képzések megtartására, a szerek és felszerelések karbantartására karbantartottságnak, időszaki felülvizsgálatának elvégzésére, szolgálatellátásra. A szakmai ellenőrzések kiterjesztése során az egyesületek ellenőrzése a káreseti felszámolásoknál nyújtott tevékenységnél is megtörténik. Így folyamatos visszacsatolás egységes képet ad az ÖTE tevékenységéről. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az Egyesületek az Önkormányzati és Létesítményi Tűzoltóságok a vállalt kötelezettségüknek eleget tettek.

Az alapszintű szakmai végzettségek megszerzésében a hivatásos tűzoltóság segítséget nyújt közreműködésével.

Járási mentőcsoport

A Katasztrófavédelmi Főigazgatói feladatszabásnak megfelelően 2014. 10. 20-án sikeres Nemzeti Minősítő gyakorlatot hajtott végre Délegyházán a BENTA Járási mentőcsoport. A mentőcsoport Tárnok Önkéntes Tűzoltó egyesület, a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint az Érdi Polgárőrség állományából tevődik össze. A mentőcsoport az egyesületeknél és polgárőrségnél lévő felszereléssel van felszerelve a járás területén esetlegesen szükséges beavatkozások felszámolására. Ezek az eszközök elégségesek a sikeres és hatékony beavatkozások végrehajtásához.

Sajtó tevékenység

A tűzoltóság által végzett tevékenységek a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján folyamatosan nyomon követhető. A sajtótevékenység a Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által történik. Így a lakosság tájékoztatására közzé tett tűzvédelmi felhívások is a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján találhatóak meg. A tűzoltóság a településeken végrehajtott gyakorlatok alkalmával a helyi médián keresztül, és személyesen is a lakossággal tartja a kapcsolatot.

Lakosságfelkészítés, Ifjúság felkészítés

2014. év során rendszeresen megjelent óvodai, iskolai rendezvényeken, ahol megismerkedtek a gyerekek a tűzoltóság által használt felszerelésekkel, technikával. A megtartott bemutatók alkalmával betekintést adtunk a káreset-felszámolási tevékenységek során végzett munkába. Megjelentünk városi rendezvényeken, ahol a lakosok szintén közelebb kerülhettek a tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozást végző állománytagokat. Az év folyamán több iskola és óvoda számára laktanya látogatásokat szerveztünk és tartottunk, összesen 11 alkalommal.

3x3-as iskolai felkészítések

A Kirendeltség illetékességi területén található oktatási intézmények részére tájékoztató anyagokat küldtünk ki, melyben felhívtuk az intézmények figyelmét az iskolai felkészítések fontosságára, valamint a laktanya látogatások lehetőségére.

2014. év során összesen 30 alkalommal került sor iskolákban való részvételeire, valamint laktanya látogatásra. Ezen alkalmak során 3681 gyermek részesült felkészítésben.

Az iskolai felkészítés keretein belül, a Diósd ÁMK iskolában katasztrófavédelmi szakkör indult. 2014. évben 5 alkalommal került sor katasztrófavédelmi oktatásra a szakkörön résztvevők részére, 45 perces oktatás során.

Közösségi szolgálat

A Kirendeltség illetékességi területén 24 db közép fokú oktatási intézmény található. A Kirendeltség KKSZ levezetési tervét és a tájékoztató anyagokat, iratmintákat minden intézménynek megküldtük.

2014-es év folyamán 19 db oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást katasztrófavédelmi közösségi szolgálattal kapcsolatban.

Összesen 106 fő diák teljesített közösségi szolgálatot az érdi tűzoltó-parancsnokságon.

A 19 db együttműködési megállapodásból PMKI igazgatói jóváhagyással 15 db rendelkezik, 4 db jóváhagyása folyamatban van. PMKI igazgatói jóváhagyásra 4 db együttműködési megállapodás lett felterjesztve. 1 db oktatási intézménnyel a megállapodás megkötése folyamatban van.

A Főigazgatói utasításnak megfelelően havonta 5 napot jelölünk ki közösségi szolgálat teljesítésére.

~~Jelentősebb káresetek~~

~~2014.01.04 Budaörsön egy téglaeépítésű egy szintes 160 m²-es családi ház tetőtere égett. A lakóknak az ingatlan sikerült elhagyniuk, így személyi sérülés nem történt. A helyszínre érkező tűzoltó-rajoknak a további kárnövekedést és a tűz szomszédos ingatlanra történő áttérjedését 6 db. vízsugár sugár, valamint kéziszerszámok segítségével sikerült megakadályozniuk.~~

2014.05.27 Érden egy óvodával egybeépített, de tűzfalal leválasztott- kb 8X8 méteres lakóépület teljes terjedelmében égett. A rajok kiérkezésekor az óvoda személyzete a kiűrtést elvégezte és 64 gyermek, valamint 12 pedagógus az épületet elhagyta. A keletkezett tüzet a kiérkező tűzoltók 3 db vízsugárral a keletkezett tüzet eloltották, a tűz továbbterjedését megakadályozták, a tüzet megfékeztek. A beavatkozásnak köszönhetően a tűz az óvoda épületére nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt.

2014.07.24 Érden egy 200 m² alapterületű 3 beállásos fémborítású, fém vázas gépjárműszerelő csarnok közepén elhelyezett Fiat kisteherautó égett. A tűz áttért az épület tetőszigetelésére és a körülötte található tárgyakra. A kiérkezett tűzoltó-rajok 3 db vízsugárral a tüzet eloltották. A beavatkozás során egy oxigén és egy disszociált gázpalack került kimentésre a csarnokból. Megakadályozva ezzel azok felrobbanását és ezzel a további kárnövekedést. A csarnokhoz épített 2 szintes kb. 100 m² alapterületű irodaházra a gyors és hatékony beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át.

2014.11.01 Törökbálinton egy kétszintes iker családi ház, még építés alatt lévő oldala, annak tetőszerkezete égett 120 m² terjedelemben. A tűz csak kis méretékben terjedt át a vele egybeépített tetőszerkezetű már lakott házrészre, annak tetőszerkezetére a gyors beavatkozásnak köszönhetően. A kiérkező rajok a tüzet 5 db vízsugárral valamint kéziszerszámokkal fékeztek meg. Személyi sérülés nem történt.

2014.09.06 Ráckeresztúr László pusztán lévő víztoronyban festés közben lett rosszul egy személy, aki a karbantartást végezte. A víztorony 22 m magasságban lévő vízterében találtak rá a kiérkező tűzoltók a bajba került személyre. Oda egy 60X40 cm-es ovális formájú átjárón tudtak bejutni. A gömb behatoló nyílásánál a személy 3-4 m-nél lejjebb feküdt, csak légzővel lehetett megközelíteni. Orvosi oxigén bejuttatása után kötél segítségével, alpin technika alkalmazásával emelő kosarából lehetett csak kiemelni az eszméletlen sérültet. A beavatkozást rendkívül nehezítette, hogy a toronyba még sisakban sem lehetett elférni a légzőkészülékeket is csak kötél felhúzás után lehetett alkalmazni, valamint rendkívül magas volt a toxikus hígító oldat koncentrációja. A tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a bajba került személy életét sikerült megmenteni.

2014.11.25 Budaörsön egy 4 szintes panel épület harmadik emeleti lakásának konyhájában tűz ütött ki. A tűz az előszobára is áttért, ill. a többi helyiséget erősen bekormozta. A

kiérkezett raj a lépcsőház szellőztetésével egyidejűleg a lépcsőházat kiürítette. Az égő lakásba való erőszakos ajtónyitással behatolást követően 1 db vízsugárral a tüzet eloltotta, megakadályozva ezzel a tűz továbbterjedését az égő szint feletti lakásra és a szomszédos helyiségekre. Az égő lakás erkélyéről 1 fő könnyű sérültet mentőálc segítésével és sugár védelme mellett került kimentésre.

2014.12.23 Százhalombattán egy 4 emeletes panel épület 3.-emeleti 50m²-es lakásának egy 2,5mx4m-es szobája teljes területében égett. A tűz a felette lévő 4.-emeleti lakás külső homlokzati nyílászáróját is károsította. Az égő szinten a szobában lévő berendezési tárgyak megsemmisültek. A beavatkozást végző rajok 2 db vízsugárral a tüzet körülhatárolták, eloltották. Az egész lépcsőház füsttel telítődött, így ventilátor segítségével megtörtént a füst eltávolítása. Az eset során személyi sérülés nem történt. Az épületből 28 fő lett ideiglenesen kitelepítve ebből 4 főnek volt szüksége lakosságvédelmi intézkedésre.

2014. december hónapban pest megyében több helyszínen kellett lakosságvédelmi és kárfelszámolási munkákat végezni a rendkívüli időjárási helyzet következményei miatt.

Az erdősávok és fasorok mentén fokozott volt a balesetveszély. A legkritikusabb helyzet a Pilisszentkereszt-Pilisszentlélek összekötő úton Pilisszentkereszt és a dobogókői elágazás, a 18 – 21 kilométer között, valamint a dobogókői bekötő úton alakult ki. Dobogókőn is szünetelt az áramszolgáltatás, ez közel nyolcvan embert érintett közvetlenül. Ezen a területen az erdi tűzoltóság három napon át végezte közút megtisztítását. A jég súlyától kidőlt fák eltávolítását, az útakadályok miatt otthonaikban rekedt emberek biztonságos szálláshelyre való eljuttatását. A beavatkozó egységek munkáját nagyban nehezíti a szakadó eső, a köd, és a mínuszba hajló hőmérséklet. A munkákat a helyszínen megalakult Operatív Törzs irányítja és koordinálta.

A Budai-hegységben, a Visegrádi-hegységben, Pilisben, a Gödöllői-dombság területén, és a Tápió-vidék térségéből számtalan helyről érkezett riasztás, melyek szerint a zuhanó faágak a felső vezetékeket is leszakították, sokfelé villanyoszlopok rongálódtak meg. Néhol az áramszolgáltatás is szünetelt, vagy akadozott. Gödöllő, Mogyoród, Kerepes, Kistarcsa, Gyömrő, Maglód, Isaszeg, Tóalmás, Mende, Monor, Gomba, Kóka, Bénye, Üllő, Pilis, Nagykáta, Nagykovácsi, Tápiószentmárton, Szentmártonkát, Tápióbicske, településeken, és az oda vezető összekötő utakon, számos helyszínen dolgoztak a megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói. A Nagykovácsi településen történő felszámolásba anyagszállítási tevékenységbe nagy segítséget jelentett a Százhalombattai FER létesítményi tűzoltóság közreműködése, valamint a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó egyesület kárfelszámolási szerepvállalása.

2015-évre tervezett célok

A működési területen az autópályák és gyorsforgalmi utakon lebonyolódó forgalomhoz igazodva a tűzoltóság irányítása alá tartozó Törökbálint Katasztrófavédelmi Őrs szerállományába tervezzük áthelyezni a jelenleg Érden készenlétben tartott Műszaki Mentő különleges szert. Ezzel az átcsoportosítással az M7, M1, M0, autópályák, valamint az 1-es számú főúton esetlegesen bekövetkező káresemények felszámolása válik lehetővé.


A tűzoltóság működési területén a tűzvédelem megerősítése céljából azokon a területeken ahol jelentős mennyiségben fordultak elő vegetációs tüzesete a készenléti szolgálat bevonásával ellenőrzéseket kell tartani.

Folyamatosan ellenőrizni kell a települési oltóvízforrások működőképességét. Ezt a helyismereti gyakorlatok és a bevonulások alkalmával tervezzük megvalósítani.

A képzéseket továbbra is folytatni kell. 4 fő műszaki mentőszer, 4 fő létrakezelő, 3 fő kompresszorkezelő, valamint 10 fő szivattyúkezelői alap és tőpustanfolyamra történő beiskolázást tervezzük.

A napi képzések során az egyes beavatkozások minél gyorsabb felszámolása érdekében a laktanyában és külső helyszíneken egyaránt növelni kívánjuk a szituációs gyakorlatok számát.

Érd, 2015. 03. 24.



Rózsa Gábor *tűz. alezredes*
tűzoltóparancsnok